

Rapport: Byggnadens energiprestanda normaliserat enligt BEN

Namn	FÖRENINGEN FJÄLLBJÖRKEN
Adress	MITTIBÄCKEN 345
Postadress	925 92 TÄRNABY

Byggnadens energianvändning Enhet:kWh/år

Kolumn	A	B	C	D	E
Beräknad förbrukning	Mätt/beräknad energi inkl. tappvarmvatten exkl. fastighetsel	Mätt/beräknad energi exkl. tappvarmvatten	Kolumn B normalisering inomhus-temperatur	Kolumn C normalisering internlast	Kolumn D inkl. energi till tappvarmvatten normaliserat
Fjärrvärme	0	0	0	0	0
Eldningsolja	0	0	0	0	0
Naturgas	0	0	0	0	0
Ved	0	0	0	0	0
Pellets	0	0	0	0	0
Övrigt biobränsle	0	0	0	0	0
El (vattenburen)	0	0	0	0	0
El (direktverkande)	0	0	0	0	0
El (luftburen)	0	0	0	0	0
Markvärmepump (el)	21 693	21 246	21 246	21 063	22 887
Värmepump-frånluft (el)	0	0	0	0	0
Värmepump-uteluft-uteluft (el)	0	0	0	0	0
Värmepump-uteluft/vatten (el)	0	0	0	0	0
Energi till tappvarmvatten ej normaliserat	447			Energi till tappvarmvatten normaliserat	1 824


Normalisering p.g.a. avvikelser i internlast

Hushållsenergi uppmätt/beräknad	5 808 kWh/år
Hushållsenergi normal användning	6 840 kWh/år
Avvikelse uppmätt-normalt	-4,5 kWh/m²
Avvikelse värmetillskott	-2,2 kWh/m²
Förrändring värmetillskott	-183 kWh/år

Byggnadens energiprestanda/primärenergital

	Enhet	Specifik energi användning	Normaliserat enligt BEN	Primärenergi enligt BBR 25	Primärenergi enligt BBR 29
Normalårskorrigerad förbrukning (Energiindex)	kWh/år	21 491	22 687	21 463	24 146
Byggnadens energiprestanda/primärenergital	kWh/m²	94	100	94	106
Energiklass	A-G	C	D	D	D

Rapport: Energiklass byggnad

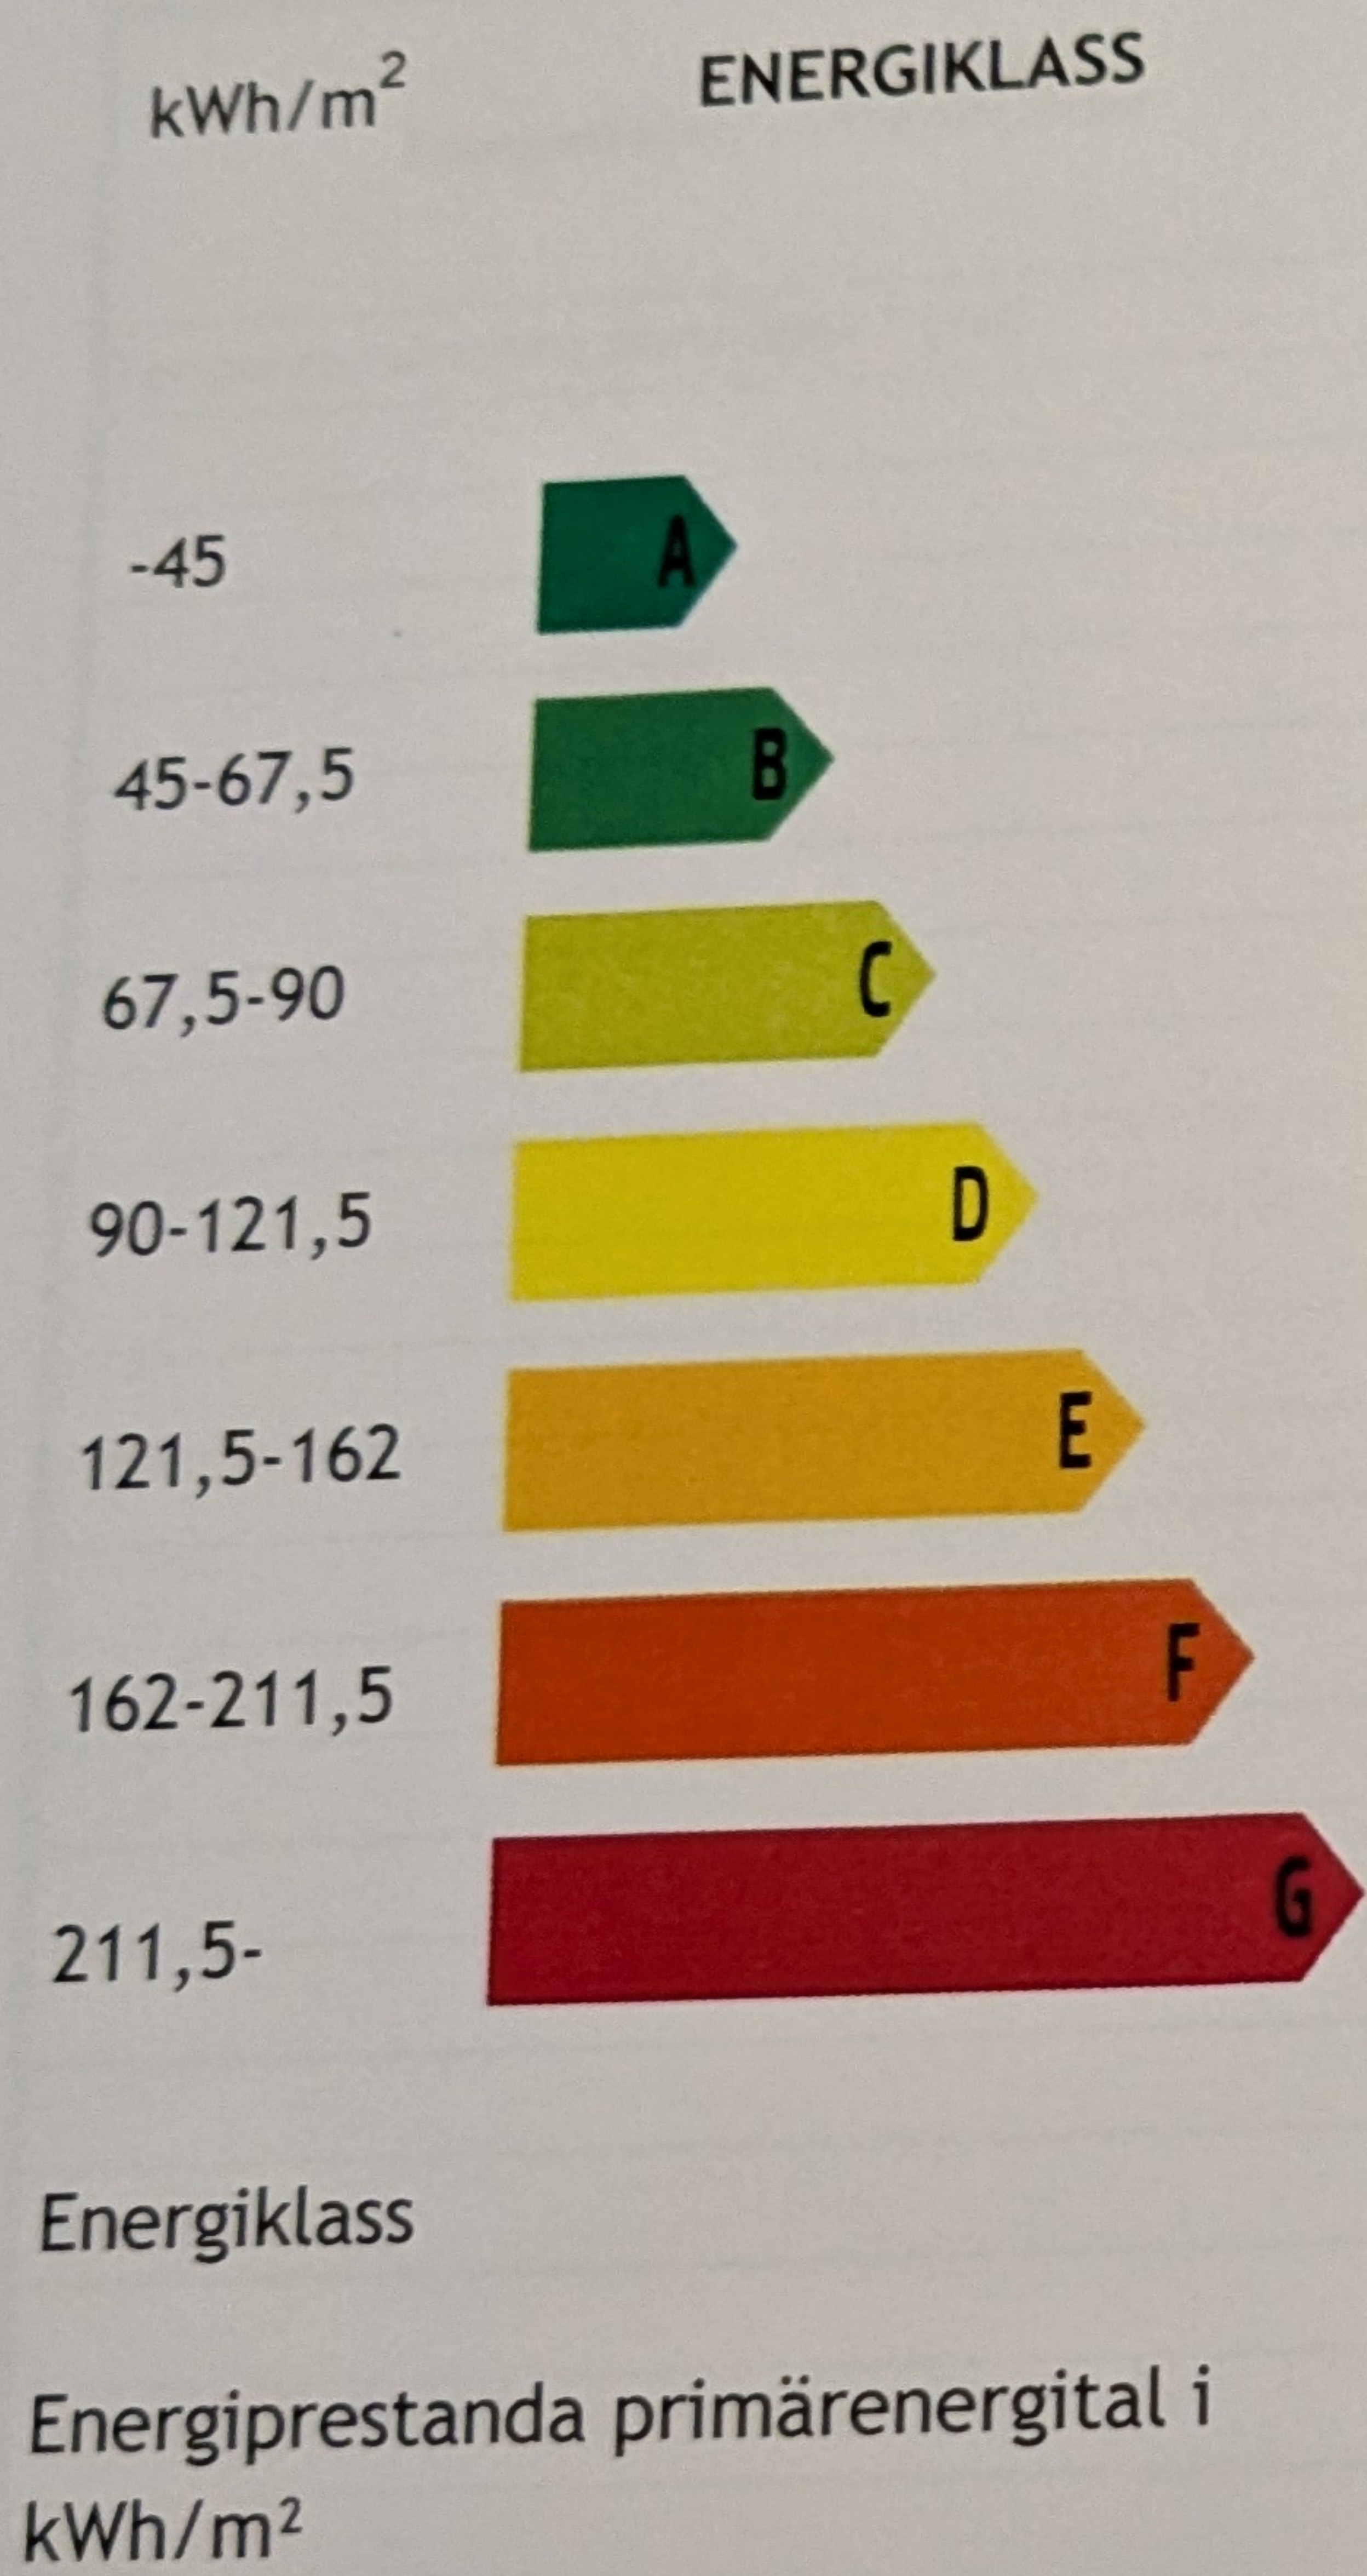

Energiklass				
Fastighet BOKSJÖN 1:14	Nybyggnad	Efter genomförda åtgärder		
	←			
←		←		
D	C	D		
106	90	103,3		

Förklaringar till korrigeringar för normal energianvändning

Korrigerig normalisering tappvarmvatten	Energianvändningen har korrigerats uppåt med 1 377 kWh p.g.a. normala energianvändningen till tappvarmvatten är högre än den uppskattade/beräknade förbrukningen.
Korrigerig normalisering inomhustemperatur	Energianvändningen har inte korrigerats eftersom inomhustemperaturen inte avviker mer än 1 grad från vad som är normalt.
Korrigerig normalisering internlaster	Energianvändningen har korrigerats nedåt med 183 kWh/år p.g.a. uppmätt hushållsenergi är lägre än vad som är normalt.